京立安检测

RoW03Ty	NfPUrU8

报告编号:J25D065528593BR

CMA 202219016678

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L18543

检验报告

产品名称: 共享无人机智能自动租借柜

委托单位: 广州竹光科技有限公司

委托单位地址: 广州市花都区穗达路12号之一502-2室

产品型号: dji-neo-rent-1

发布日期: 2025.07.30

深圳市京立安检测有限公司

深圳市京立安检测有限公司 检验检测专用章

深圳市京立安检测有限公司
深圳市龙华区观澜街道牛湖社区君新路2500107号306
网址：www.jla-iab.com 电话：4008070178 邮箱：service@jla-iab.com

报告编号:J25D065528593BR

产品名称:	共享无人机智能自动租借柜		
主检型号:	dji-neo-rent-1		
附加型号:	/		
制造厂商:	广州竹光科技有限公司		
制造地址:	广州市花都区穗达路12号之一502-2室		
样品编号:	1#		
商标:	/	接收日期:	2025.07.15
检验类别:	委托检验	完成日期:	2025.07.30

样品说明:

试验样品 共享无人机智能自动租借柜，型号dji-neo-rent-1，样品数量1，编号1#。

检测标准:

参考GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》

检测方法:

参见后续页。

检测结果:

本次委托检验，所检项目全部符合要求。

（检测单位盖章）

检 测： 审 核： 批 准：

深圳市京立安检测有限公司
深圳市龙华区观澜街道牛湖社区君新路2500107号306
网址：www.jla-iab.com 电话：4008070178 邮箱：service@jla-iab.com

5.2	电能量源的分级和限值	PS2	P
5.2.2	ES1和ES2限值	ES3	N/A
5.2.2.2	稳态电压和电流的限值	见附表5.2	P
5.2.2.3	电容量限值		N/A
5.2.2.4	单个脉冲限值		N/A
5.2.2.5	重复脉冲的限值		N/A
5.2.2.6	振铃信号		N/A
5.2.2.7	音频信号		N/A

5.4.9	抗电强度试验		P
5.4.9.1	固体绝缘型式试验的试验程序	见附表5.4.9	P
5.4.9.2	例行试验的试验程序		N/A

6.2.2	功率源电路的分级	见附表6.2.2	P

附录F	设备标志、说明和指示性安全防护		P
F.1	基本要求		P
	语言	简体中文	--
F.2	字母符号和图形符号		P
F.2.1	字母符号符合IEC 60027-1		P
F.2.2	图形符号符合相关GB、IEC、ISO标准或制造商的规定		P
	对于仅适用于在海拔2000m及以下地区使用的设备的警告语句或标识	设备预期使用的最大海拔高度5000m及以下	N/A
	对于仅适用于在非热带气候条件下使用的设 备的警告语句或标识	设备适用于热带气候条件下安全使用	N/A
F.3	设备标志		P
F.3.1	设备标志的位置	标志位于设备外部	P
F.3.2	设备的识别标志		P
F.3.2.1	制造商标识	详见铭牌	P
F.3.2.2	型号标识	详见铭牌	P
F.3.3	设备额定值的标志	详见铭牌	P
F.3.3.1	直接和电网电源连接的设备	A型可插式设备	P
F.3.3.2	不直接和电网电源连接的设备		N/A
F.3.3.3	供电电压的性质	~	P
F.3.3.4	额定电压	详见铭牌	P
F.3.3.5	额定频率	50/60Hz	P
F.3.3.6	额定电流或额定功率	详见铭牌	P

深圳市京立安检测有限公司
深圳市龙华区观澜街道牛湖社区君新路2500107号306
网址：www.jla-iab.com 电话：4008070178 邮箱：service@jla-iab.com

F.3.3.7	具有多个电源连接端的设备		N/A
F.3.4	电压设定装置		N/A
F.3.5	端子和操作装置上的标志		N/A
F.3.5.1	电网电源器具输出插座和电网电源输出插座的标志		N/A
F.3.5.2	开关位置的识别标志		N/A
F.3.5.3	更换熔断器的标识和额定值标志		N/A
	中线上熔断器的指示性安全防护		N/A
F.3.5.4	更换电池的识别标志		N/A
F.3.5.5	中性导体端子		N/A
F.3.5.6	端子标志的位置		N/A
F.3.6	与设备类别有关的设备标志		N/A
F.3.6.1	I类设备		P
F.3.6.1.1	保护接地导体端子		N/A
F.3.6.1.2	保护连接导体端子		N/A
F.3.6.2	设备类别标志		N/A
F.3.6.3	功能接地端子标志		N/A
F.3.7	设备的IP额定值标志	IPX0防护等级	N/A
F.3.8	外部电源输出标志		N/A
F.3.9	标志的耐久性、清晰性和持久性	标识清晰，易于辨认	P
F.3.10	标志持久性试验	试验后铭牌标记仍清晰	P
F.4	说明书		P
	a)安装或初次使用前的信息		P
	b)儿童不可能出现的场所使用的设备		N/A
	c)安装和互连设备的说明		P
	d)仅在受限制接触区使用的设备		N/A
	e)预定固定在位的设备		N/A
	f)音频设备端子的说明		N/A
	g)采用保护接地作为安全防护		P
	h)保护导体电流超过ES2限值		N/A
	i)设备上使用图形符号		P
	j)未安装全极电网电源开关的永久连接式设备		N/A
	k)提供安全防护的可更换的元器件或模块		P
	l)包含绝缘液体的设备		N/A
	m)室外设备的安装说明		N/A
	n)带有未经隔离的有线网络天线插座的设备的警告		N/A
F.5	指示性安全防护		P

深圳市京立安检测有限公司
深圳市龙华区观澜街道牛湖社区君新路2500107号306
网址：www.jla-iab.com 电话：4008070178 邮箱：service@jla-iab.com

附录T	机械强度试验		P
T.1	基本要求		P
T.2	10N恒定力试验	见附表T.2	P
T.3	30N恒定力试验	见附表T.3	N/A
T.4	100N恒定力试验	见附表T.4	N/A
T.5	250N恒定力试验	见附表T.5	P
T.6	外壳冲击试验	见附表T.6	P
	自由落体试验		P
	摆锤试验		P
T.7	跌落试验	见附表T.7	N/A
T.8	应力消除试验		N/A
T.9	玻璃冲击试验		N/A
T.10	玻璃破碎试验		N/A
	数出的碎片数		N/A
T.11	伸缩或拉杆天线试验		N/A
	力矩值(Nm)		N/A

5.2	表：电能量源分类							P
NO.	供电电压	位置（电路设计）	试验条件	参数				ES分级
				U(V)	I(mA)	类型[1)]	附加信息[2)]	
1	AC220V	输入端	正常	220V	--	SS	AC	ES3
附加信息： 1） 类型：稳态电压（SS），电容量（CP），单个脉冲（SP），重复脉冲（RP）； 2） 附加信息：频率，脉冲持续时间，脉冲间隔，电容量。								

深圳市京立安检测有限公司
深圳市龙华区观澜街道牛湖社区君新路2500107号306
网址：www.jla-iab.com 电话：4008070178 邮箱：service@jla-iab.com

5.4.9	表：抗电强度试验		P
试验电压施加部位：	电压波形 （浪涌，脉冲，AC，DC等）	试验电压(V)	击穿 是 / 否
L与N到金属外壳	DC	2500V	否
L与N到输出端	DC	4000V	否
附加信息:/			


6.2.2	表：电功率源电路的分级				P
测试部位	工作条件（正常/故障）	电压（V）	电流（A）	最大功率[1)]	PS分级
输入端	正常	220VAC	--	>15W	PS2
附加信息： SC = 短路；OC = 开路； 1）对PS1,3s后测量，对PS2和PS3,5s后测量。					

T.2,T.3 T.4,T.5	表：恒定力试验					P
部件/位置	材料	厚度（mm）	试具	力（N）	持续时间（s）	现象
内部零部件（T.2）	--	--	--	10	5	试验后无损坏，无危险
外壳（T.5）	金属	2.0	30mm圆形平面	250	5	外壳无损坏，内部电路不可触及，无安全危险
附加信息:/						

T.6	表：冲击试验			P
部件/位置	材料	厚度（mm）	高度（mm）	现象
外壳	金属	2.0	1300	外壳无损坏，内部电路不可触及，无安全危险
附加信息:/				

T.7	表：跌落试验			N/A
部件/位置	材料	厚度（mm）	高度（mm）	现象
附加信息:/				

样品图片

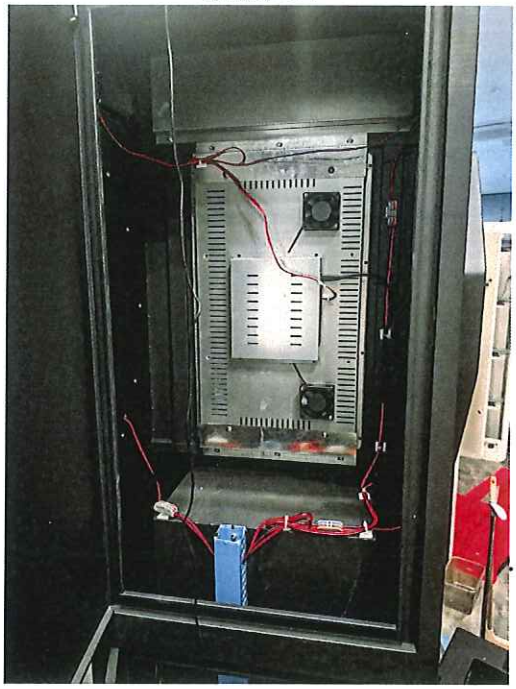




共享无人机


共享无人机

注意事项
Important

1. 报告无检测单位印章无效；
2. 未经本实验室书面同意，不得部分地复制本报告；
3. 报告无主检、审核、批准人签名无效；
4. 报告涂改无效；
5. 检验结果仅对所受试样品有效。
6. 对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。
7. 委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许试验单位自行处理。
8. 本报告不适用于司法案件的辅助材料或佐证材料
9. 出于为客户保密的协定，需出具委托方许可方可查询报告详情。
10. “*”标识的测试项目为委托外部测试，不在CNAS或CMA授权范围内，不可作为公正性作用用途。
11. 对检测报告若有异议，请于收到报告之日起十五天内向检测单位提出；
12. 委托检验结果仅对所检验样品有效；
13. 测试判定用语中“—”或“N”表示“不适用”，“/”表示“未检测”，“P”表示“合格或通过”，“F”表示“不通过”或“不合格”。

*****报告结束*****